

Raccordement électrique du parc Eolien de Buttes

Ligne HT 125 kV - Val-de-Travers (NE)

Catégorie d'objet


Professionnel spécialisé - Nouveau - Réseaux (CAD, canalisations spéciales, ouvrages sans tranchées, etc.)

Chef de projet

C. Belloni

Personne-clé

C. Belloni

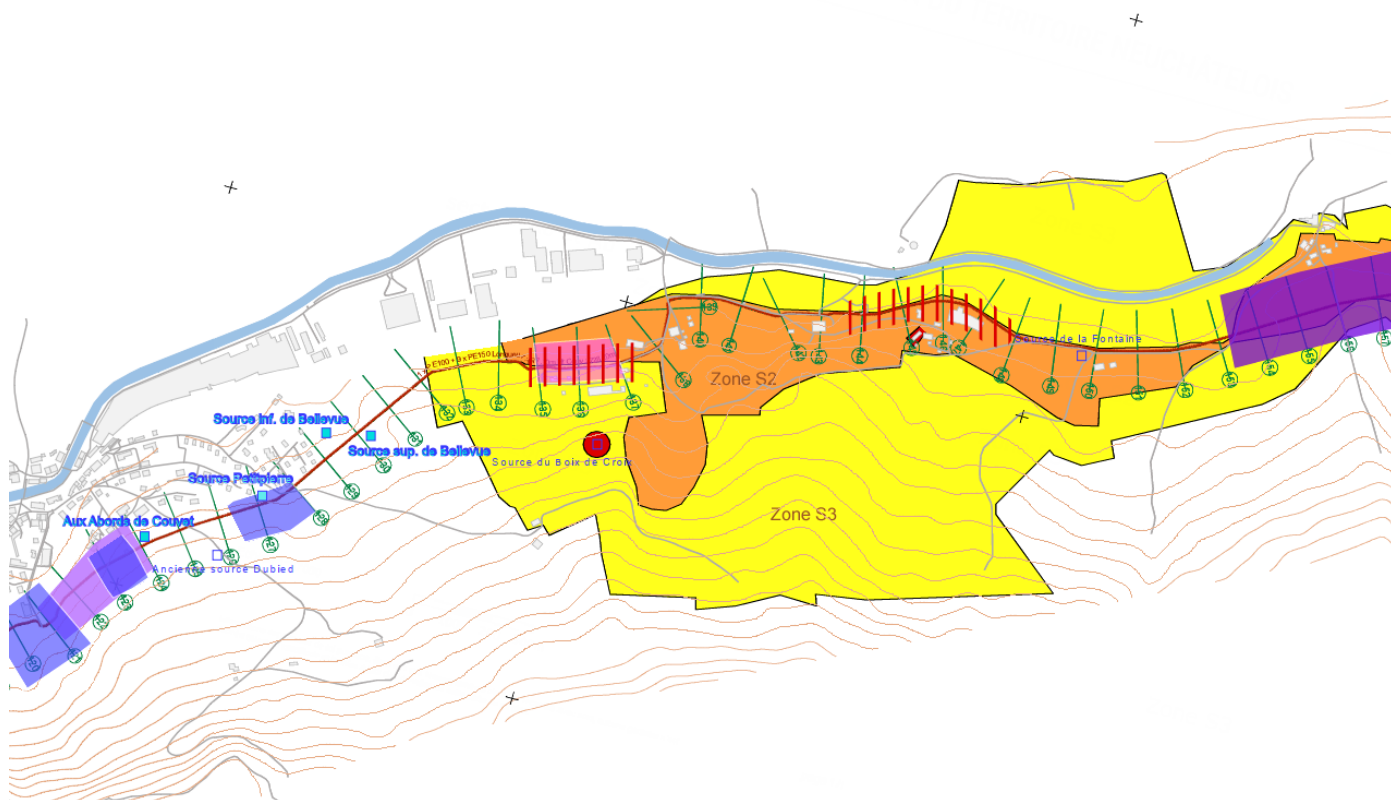

Maître d'ouvrage

Groupe E

Personne de contact

F. Caseiro Santos
Tél. 076 556 24 56

Description de l'ouvrage

Ligne HT enterrée de 17 km de long entre le futur parc éolien de la montagne de Buttes et le poste HT de Travers.

Prestations effectuées

Etude géologique et hydrogéologique, appui géologique et hydrogéologique pour contrôle des plans et établissement des appels d'offre.
Coordination avec l'autorité, établissement des mesures de protection pour la construction.

Particularités techniques

La future ligne passe en zone S2 à S3 de protection des eaux ainsi qu'en secteur Au dans des versants bénéficiant de nombreuses sources et captages.

Conditions géologiques et hydrogéologiques variables, aquifères en milieux poreux et karstiques.

Durée des travaux 2026

Durée des prestations 2025-2026

Montant des travaux Non communiqué

Montant des prestations CHF 10'000